

### Algemeen:

- Op de locatie dient een separate ruimte voor de opvang van de kandidaten beschikbaar te zijn;
- Er dienen nabij de examenlocatie sanitaire voorzieningen beschikbaar te zijn;
- De toezichthouder moet de beschikking hebben over een telefoon;
- De verlichting binnen de examenlocatie dient voldoende te zijn;
- De ruimte dient voldoende geventileerd en verwarmd te zijn;
- Er dient voldoende rust te heersen voor een ongestoorde examenafname;
- Alle in praktijkexamens gebruikte gereedschappen en apparatuur, zoals hierna nader omschreven dient te voldoen aan de Sci Eisen aan arbeidsmiddelen, tenzij in het examen daarvan bewust wordt afgeweken.

### Theorie-examens afname op papier

- Het theorielokaal dient in examenopstelling ingericht te zijn met minstens 1 meter tussenruimte tussen de tafels;
- De tafels dienen zowel in de lengte als in de breedte rechte rijen te vormen;
- Voor elke kandidaat dient een tafel (minimaal 0,50x0,70 m) en stoel aanwezig te zijn. Indien meerdere kandidaten aan één tafel plaats nemen, dient elke kandidaat te beschikken over minimaal eerder genoemd oppervlak en dient een tussenschot geplaatst te worden;
- Voor de toezichthouder dient een tafel (minimaal 1,00 x 0,70 m) en stoel aanwezig te zijn;
- Voor het theorie-examen dienen op basis van het aantal te examineren kandidaten voldoende gebundelde opgaven en uitwerkpapier aanwezig te zijn. Indien op één examenlocatie op verschillende momenten op een dag een theorie-examen wordt afgenomen, dienen er verschillende versies gebruikt te worden;
- De duur van het reguliere theorie-examen is conform de vastgestelde examenduur in het betreffende persoonsschema en staat vermeld op het examen;
- Per toezichthouder mogen maximaal 20 personen examen doen.

### Theorie-examens afname digitaal en (DIA) rapportage

Voor digitale afname gelden dezelfde eisen als voor afname op papier, aangevuld met:

- Computersystemen (geen tablets) voorzien van Windows 7, 8, 10 of 11, met tenminste 1 van de volgende browsers:
  - Microsoft Edge
  - Mozilla Firefox (versie 35 of hoger)
  - Google Chrome (versie 46 of hoger)
- De exameninstelling dient ervoor zorg te dragen dat de examens in een beveiligde omgeving zijn geplaatst en worden afgenomen.
- De internetaansluiting moet voldoende bandbreedte en snelheid hebben (gemiddeld 1Mbit per kandidaat). Het is toegestaan om wireless te werken, mits de router voldoende capaciteit voor het aantal kandidaten heeft.
- Computersystemen en router dienen door de CBI of exameninstelling beschikbaar te worden gesteld en gecontroleerd te zijn op bovenstaande punten en de afwezigheid van beeldschermopnamesoftware. Het moet onmogelijk zijn opnamen of schermafdrucken te maken.
- Iedere PC dient te beschikken over een vaste muis.

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

- Per afnameruimte dient een toezichthouder aanwezig te zijn, die goed zicht heeft op alle kandidaten.
- Per toezichthouder mogen maximaal 20 kandidaten examen doen.


### Eisen aan de praktijkexamenlocatie DAV-1

Deze locatie eisen zijn enkel geschikt voor het DAV-1 praktijkexamen. Deze eisen hebben geen betrekking op andere praktijkexamens.

- Containment van tenminste 2,5 m<sup>2</sup> en tenminste 2,50 m<sup>1</sup> hoog. Het containment moet zodanig zijn ingericht dat door DAV-1 alle uit te voeren handelingen van buitenaf goed kunnen worden waargenomen;
- Onderdrukmaschine, traploos regelbaar met een capaciteit van tenminste 500 m<sup>3</sup>/uur voorzien van filterweerstandmeter, tussenfilter en voorfilter;
- Werkende onderdrukregistratiemonitor, voorzien van registratierol;
- Een volledig werkende, 3 traps decontaminatie-unit (gekoppeld aan het containment) incl. watermanagementsysteem. De zijanten van de vuile en doucheruimte moeten tussen de 1 meter en 1,8 meter voorzien zijn van veiligheids- of plexiglas;
- Asbest(veiligheids)stofzuiger in containment, luchtdicht verpakt in kunststof ton met asbestgevaaretiket;
- Emmer in containment en doucheruimte
- 3 volgelaatmaskers in de maten van de Face-fittestcriteria inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 2 aanblaasunits van verschillend type inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 20 sets onderkleding, overall en handdoek-set;
- 2 paar veiligheidslaarzen in de maten 43 en 46, luchtdicht verpakt in een kunststof ton;
- 2 paar slippers in de maten 43 en 46;
- Impregneerspuit in containment;
- 10 rollen ducttape;
- 50 binnen afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 50 buiten afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 50 asbestgevaaretiketten;
- 1 rol afzetlint met asbestgevaaropdruk;
- 2 asbestwaarschuwborden;

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

### Principeschets examenlocatie DAV

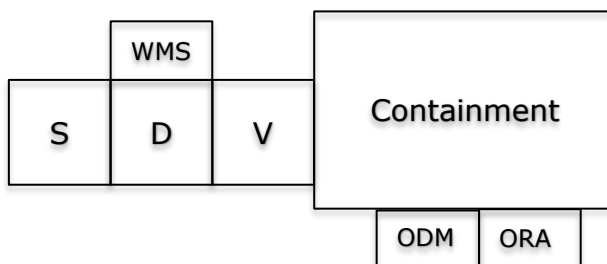

Principeschets: Indeling en opbouw kan afwijken, mits voldaan wordt aan de tekstuele eisen aan de examenlocatie.

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

### **Eisen aan de praktijkexamenlocatie DTA en DAV-2**

Indien er sprake is van meerdere examenlocaties dienen deze locaties dusdanig van elkaar te zijn gescheiden dat er geen beïnvloeding plaats kan vinden bij gelijktijdige examinafname (zowel op zicht als geluid).

Bij afname wordt door de examinerator gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren. Deze zijn beschikbaar in het Examenplatform en dienen in die applicatie ingevuld te worden. Op locatie is een device verplicht waarop het Examenplatform kan worden gebruikt en een goede WIFI-verbinding.

- Containment van tenminste 2,5 m<sup>1</sup> bij 3 m<sup>1</sup> (7,5 m<sup>2</sup>), tenminste 2,50 m<sup>1</sup> hoog. Het containment moet zodanig zijn ingericht dat door examinerator of DTA alle uit te voeren handelingen van buitenaf goed kunnen worden waargenomen;
- Tenminste 2 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (cementgebonden product) aan binnenwand bevestigd m.b.v. schroeven, van een dusdanige afmeting dat deze in een afvalzak passen, op een dusdanige hoogte aangebracht dat verwijdering met behulp van een rolsteiger nodig is;
- Tenminste 2 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (eigenschappen niet-hechtgebonden brandvertragend board) aan binnenwand bevestigd m.b.v. schroeven, van een dusdanige afmeting dat deze in een afvalzak passen, op een dusdanige hoogte aangebracht dat verwijdering met behulp van een rolsteiger nodig is;
- Tenminste 4 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (cementgebonden product) aan buitenwand bevestigd m.b.v. schroeven;
- Een dakconstructie buiten het containment, voorzien van tenminste 4 stuks geschroefde cementvezel golfplaten van ten minste 0,25 m<sup>2</sup> per stuk, goothoogte ten minste 1,80 m<sup>1</sup>;
- Onderdrukmaschine, traploos regelbaar met een capaciteit van tenminste 500 m<sup>3</sup>/uur voorzien van filterweerstandmeter, tussenfilter en voorfilter;
- Werkende onderdrukregistratiemonitor, voorzien van registratierol;
- 2-traps afvalsluis (platensysteem), inclusief douchekop en slang, aangesloten op het containment. De zijanten van beide ruimten moeten tussen de 1 meter en 1,8 meter voorzien zijn van veiligheids- of plexiglas;
- Een, bij voorkeur verrijdbare, 3 traps decontaminatie-unit (gekoppeld aan het containment) incl. watermanagementsysteem. Indien de unit niet verrijdbaar is, dient de vuile ruimte te zijn voorzien van een afsluitbare zijdeur en afsluitbare deur aan het containment, zodat de unit op deze wijze als zelfstandige deco-unit dienst kan doen. De zijanten van de vuile en doucheruimte moeten tussen de 1 meter en 1,80 m zijn en voorzien zijn van veiligheids- of plexiglas;  
De vuile ruimte moet voorzien zijn van een separate onderdrukmaschine in geval deze gebruikt wordt voor de opdracht in open lucht.
- Asbest(veiligheids)stofzuiger in containment, luchtdicht verpakt in kunststof ton met asbestgevaaretiket;
- Kamerrolsteiger binnen containment;
- Kamerrolsteiger buiten containment;
- Emmer in containment, doucheruimte;
- Kabelhaspel;
- Handgereedschap bestaande uit tenminste:
  - set schroevendraaiers, kruiskop en plat;


| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

- ring-steeksleutels 10, 13 en 17
- dopsleutel 10, 13 en 17 met ratel
- waterpomptang;
- combinatietang;
- koevoet;
- klauwhamer;
- stanleymes;
- 3 volgelaatmaskers in de maten van de Face-fittestcriteria inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 2 aanblaasunits van verschillend type inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 20 sets onderkleding, overall en handdoek-set;
- 2 paar veiligheidslaarzen in de maten 43 en 46, luchtdicht verpakt in een kunststof ton;
- 2 paar slippers in de maten 43 en 46;
- Impregneerspuit in containment;
- Impregneerspuit buiten containment;
- 1 rol folie;
- 10 rollen ducttape;
- 50 binnen afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 50 buiten afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 5 stofzuigerzakken
- 50 asbestgevaaretiketten;
- 1 rol afzetlint met asbestgevaaropdruk;
- 2 asbestwaarschuwborden;
- Opbergkast voor gebruikersmaterialen (kandidaten moeten hieruit zelf ontbrekende materialen kunnen aanvullen).

De examenruimte dient te beschikken over tenminste 2 separate elektra groepen van 16A.

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

**Principeschets examenlocatie DTA en DAV-2**

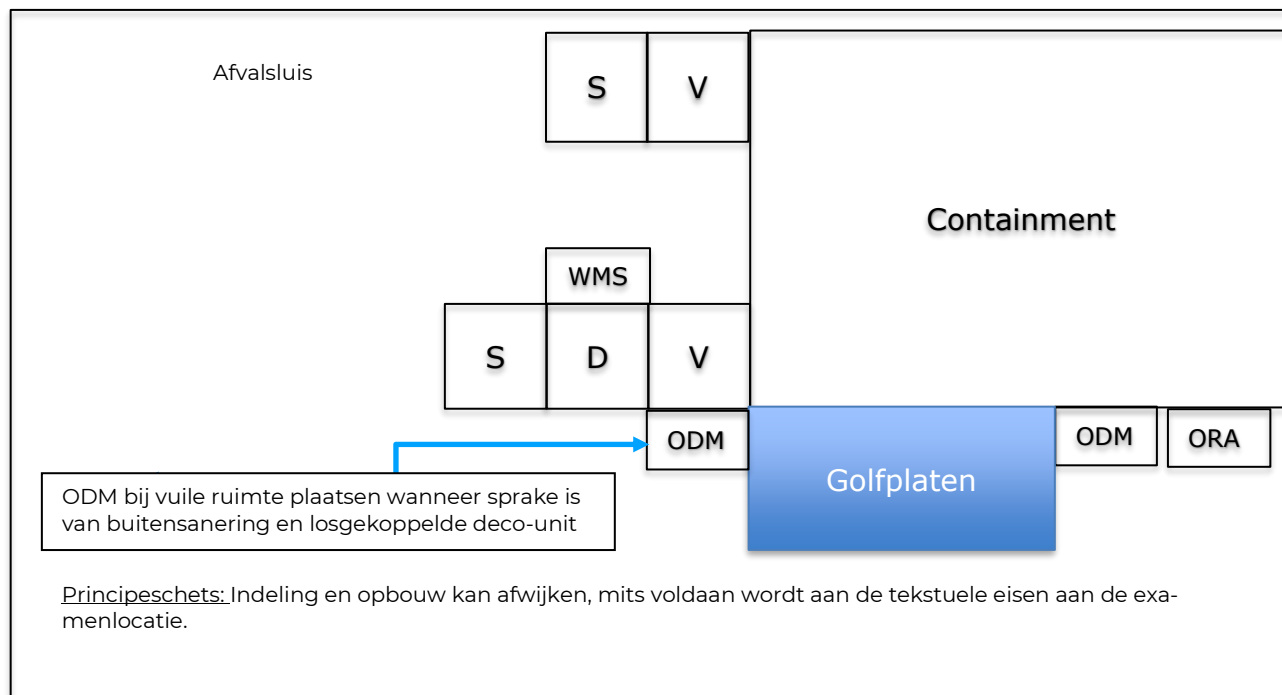

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | Excie-Ascert |

**Eisen aan de praktijkexamenlocatie DIA:**Locatie 1: voorlichting vanuit een inventarisatierapport

- Tafel en 2 stoelen;
- Flipover of whiteboard
- Pen en papier voor kandidaat

Locatie 2: monstername

## Materiaallijst:

- Tyvec overalls
- Wegwerphandschoenen
- Overschoentjes
- Halfgelaatmasker met P3 filters
- Volgelaatmasker met aanblaasunit en filters (3 verschillende maten: S, M, M/L)
- Monsterzakjes
- Schrijfgerei (potlood, pen, stift)
- Puntpincet
- C-tape (tabs)
- Set tangen bestaande uit punttang, combinatietang en waterpomptang
- Penhamer
- Stanley mes
- Rollen Ducttape
- Reinigingsdoekjes
- Appelboor/ holle boor
- Platte schroevendraaier
- Impregneerspuit
- Asbeststofzuiger
- Afzetlint
- Digitale camera (werkend!)
- Keukentrap, max 160 cm hoog
- Blanco afvalzakken
- Bedrukte afvalzakken

NB: van alle niet herbruikbare materialen uit de lijst dienen te allen tijde voldoende aantallen aanwezig te zijn.

De locatie:

De ruimte moet voldoen aan de ruimte eis uit het DTA examen.

Aanvullend dient te worden geplaatst:

- Een kast van 90-100 cm breed, 30-40 cm diep, 2m hoog, voorzien van een te sluiten deur.
- Op de achterwand van de kast dient een beplating te zijn aangebracht van tenminste 70 cm breed en 1 meter hoog gemaakt van zachte beplating, lijkend op amosietboard (bijvoorbeeld achterzijde systeemplafondplaat).

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

- In de ruimte buiten de kast dient aan het plafond op maximaal 2 m. hoogte, beplating te zijn aangebracht van tenminste 1 m<sup>2</sup> van zachte beplating of gelijkwaardig, lijkend op amosietboard (bijvoorbeeld achterzijde systeemplafondplaat).
- De plafondplaat en de wandplaat moeten uiterlijk een andere structuur danwel kleur hebben, om te voorkomen dat maar één monster genomen wordt omdat het eenzelfde materiaal is.

### Locatie 3: monsterherkenning:

- Tafel;
- Stoel.

### Locatie 4: rapportage

- Tafel;
- Stoel;
- 1 Rekenmachine per kandidaat (hetzij applicatie op PC, hetzij een losse, niet grafische rekenmachine);
- Toegangsrechten exameninstelling SMART

### **Eisen aan de praktijkexamenlocatie ADK:**

Indien er sprake is van meerdere examenlocaties dienen deze locaties dusdanig van elkaar te zijn gescheiden dat er geen beïnvloeding plaats kan vinden bij gelijktijdige examinafname (zowel op zicht als geluid).

Ten behoeve van de voorbereiding van de locatie wordt door de examinerator gebruik gemaakt van het Examenplatform. De beoordeling vindt tijdens of na het examen plaats in het Examenplatform. De exameninstelling draagt zorg voor de planning en de juiste rechten van de examinerator.

- Containment van tenminste 2,5 m<sup>1</sup> bij 3 m<sup>1</sup> (7,5 m<sup>2</sup>), tenminste 2,50 m<sup>1</sup> hoog. Het containment moet zodanig zijn ingericht dat door examinerator/DTA en kandidaat alle uit te voeren handelingen van buitenaf goed kunnen worden waargenomen;
- Tenminste 2 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (cementgebonden product) aan binnenwand bevestigd m.b.v. schroeven, van een dusdanige afmeting dat deze in een afvalzak passen, op een dusdanige hoogte aangebracht dat verwijdering met behulp van een rolsteiger nodig is;
- Tenminste 2 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (eigenschappen niet-hechtgebonden brandvertragend board) aan binnenwand bevestigd m.b.v. schroeven, van een dusdanige afmeting dat deze in een afvalzak passen, op een dusdanige hoogte aangebracht dat verwijdering met behulp van een rolsteiger nodig is;
- Tenminste 4 platen van ca. 0,5 m<sup>2</sup>, (cementgebonden product) aan buitenwand bevestigd m.b.v. schroeven;
- Een dakconstructie buiten het containment, voorzien van tenminste 4 stuks geschroefde cementvezel golfplaten van ten minste 0,25 m<sup>2</sup> per stuk, goothoogte ten minste 1,80 m<sup>1</sup>;
- Onderdrukmaschine, traploos regelbaar met een capaciteit van tenminste 500 m<sup>3</sup>/uur voorzien van filterweerstandmeter, tussenfilter en voorfilter;
- Werkende onderdrukregistratiemonitor, voorzien van registratierol;

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

- 2-traps afvalsluis (platensysteem), inclusief douchekop en slang, aangesloten op het containment. De zijkanten van beide ruimten moeten tussen de 1 meter en 1,8 meter voorzien zijn van veiligheids- of plexiglas;
- Een, bij voorkeur verrijdbare, 3 traps decontaminatie-unit (gekoppeld aan het containment) incl. watermanagementsysteem. Indien de unit niet verrijdbaar is, dient de vuile ruimte te zijn voorzien van een afsluitbare zijdeur en afsluitbare deur aan het containment, zodat de unit op deze wijze als zelfstandige deco-unit dienst kan doen. De zijkanten van de vuile en doucheruimte moeten tussen de 1 meter en 1,80 m zijn en voorzien zijn van veiligheids- of plexiglas;  
Asbest(veiligheids)stofzuiger in containment, luchtdicht verpakt in kunststof ton met asbestgevaaretiket;
- Kamerrolsteiger binnen containment;
- Kamerrolsteiger buiten containment;
- Emmer in containment, doucheruimte;
- Kabelhaspel;
- Handgereedschap bestaande uit tenminste:
  - set schroevendraaiers, kruiskop en plat;
  - ring-steeksleutels 10, 13 en 17
  - dopsleutel 10, 13 en 17 met ratel
  - waterpomptang;
  - combinatietang;
  - koevoet;
  - klauwhamer;
  - stanleymes;
- 3 volgelaatmaskers in de maten van de Face-fittestcriteria inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 2 aanblaasunits van verschillend type inclusief geldig keuringscertificaat, verpakt in een stevige opbergbox;
- 20 sets onderkleding, overall en handdoek-set;
- 2 paar veiligheidslaarzen in de maten 43 en 46, luchtdicht verpakt in een kunststof ton;
- 2 paar slippers in de maten 43 en 46;
- Impregneerspuit in containment;
- Impregneerspuit buiten containment;
- 1 rol folie;
- 10 rollen ducttape;
- 50 binnen afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 50 buiten afvalzakken (A-zakken of blanco zakken voorzien van Asbeststicker);
- 5 stofzuigerzakken
- 50 asbestgevaaretiketten;
- 1 rol afzetlint met asbestgevaaropdruk;
- 2 asbestwaarschuwborden;
- Opbergkast voor gebruikersmaterialen

De examenruimte dient te beschikken over tenminste 2 separate elektra groepen van 16A. Deze eisen komen grotendeels overeen met de eisen aan de locaties voor DTA, DAV-1 en DAV-2. De daarbij opgenomen principeschets is ook van toepassing voor het ADK examen.

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |

Rapportage (alle categorieën m.u.v. Cat. V):

- Notebook/laptop met toegang tot Examenplatform;
- Tafel, stoel (werkplek) en schrijfgerei in rustige omgeving.

| Documentcode                                | Vervallen versie d.d. | Actuele versie d.d. | Vaststelling<br>Excie-Ascert |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Sca: Eisen aan examenlocaties asbestexamens | 11-11-2025            | 10-02-2026          | 10-02-2026                   |